Case Study

3.45MW-6.88MWh

5MWp

3.45MW-6.88MWh **2 SunTera 3.44MWh**

BESS 5MWp -

Jinko Solar Co.,Ltd.

ESS JinKO

3.45MW PCS Skid

2.5MW PV Array

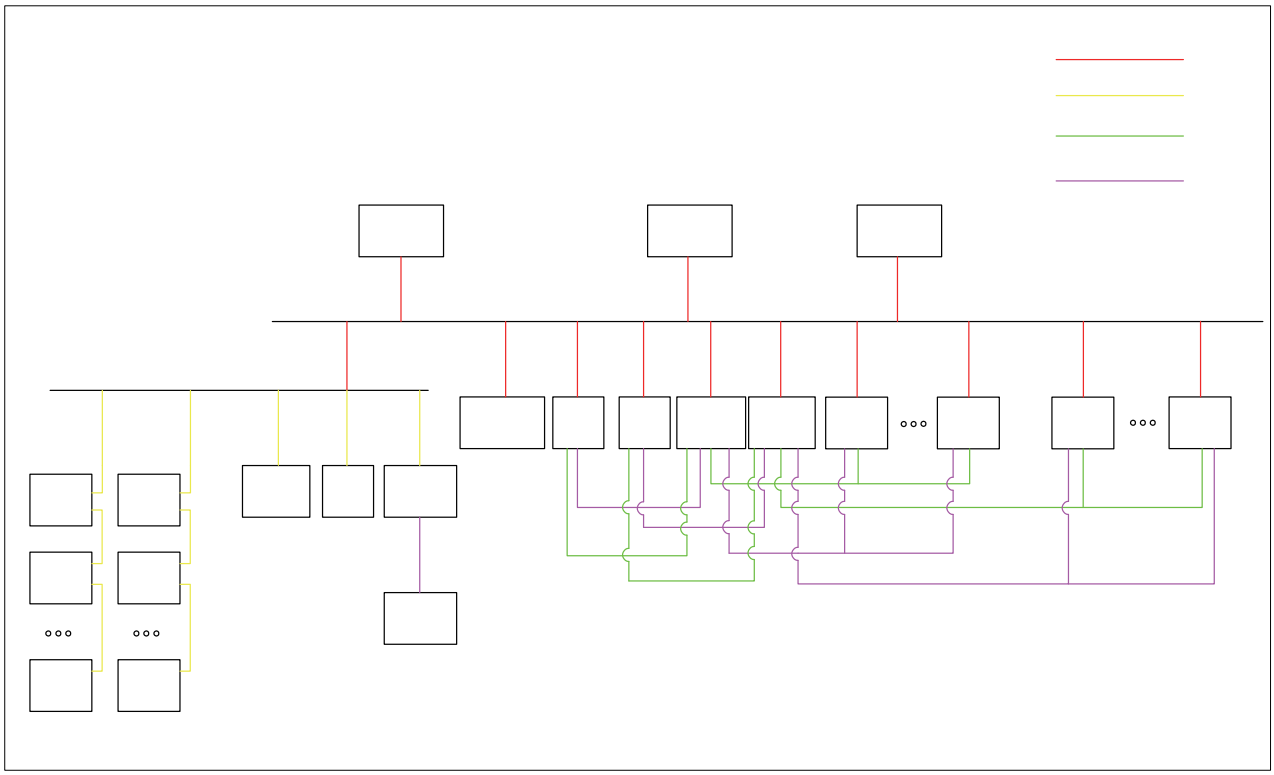

2.

PCS VSG VSG-PQ

EMS PCS

EMS

50°C

PCS

Suntera 35°C ≤

5°C

EMS

SOC 93% 707.37kW PCS 3 789.3kW

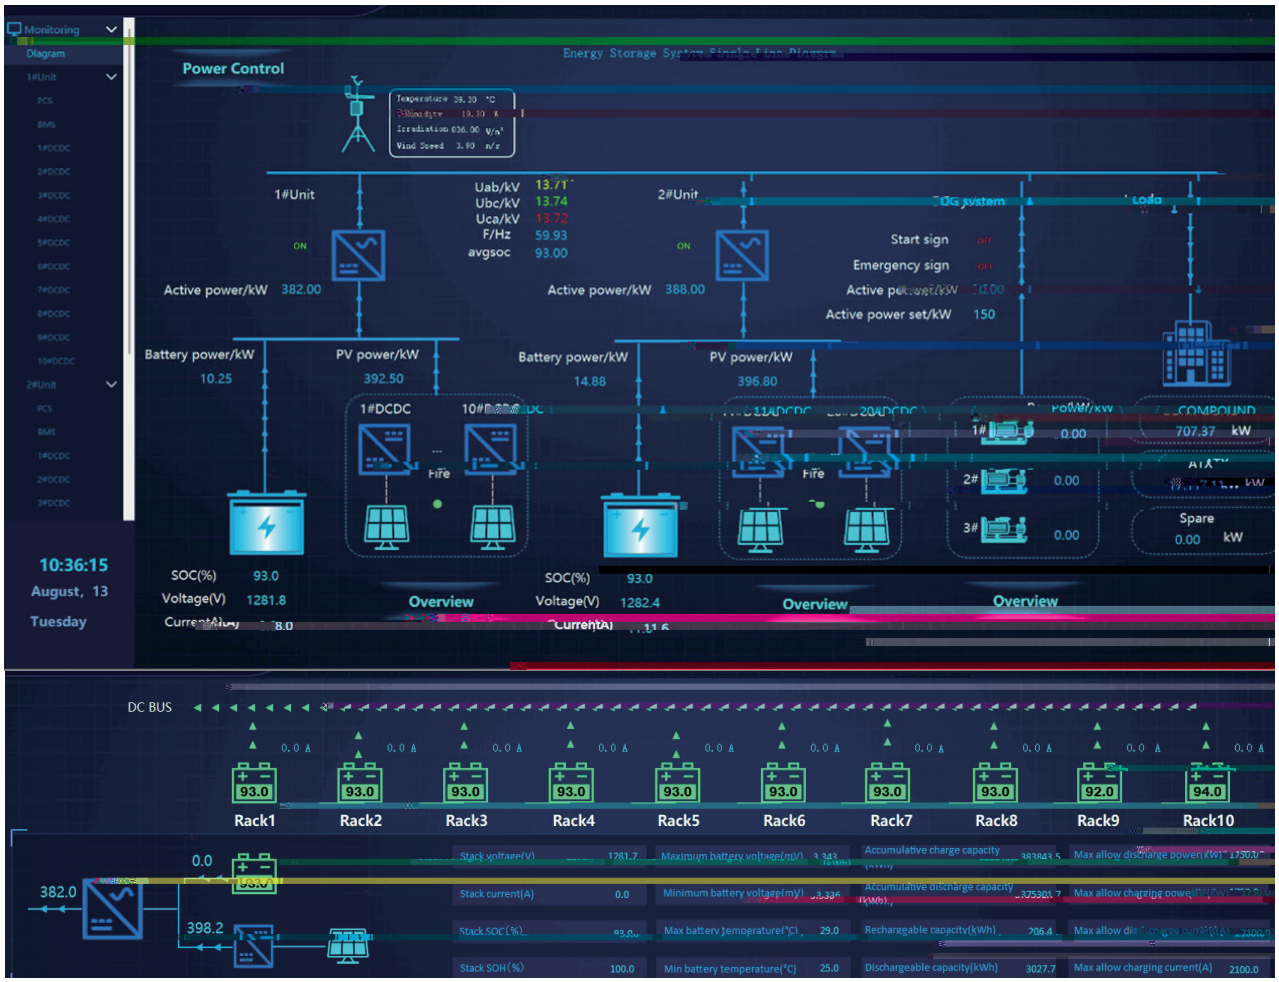

5,6. EMS

7,8. EMS

SunTera

MW 1500V DC-DC

26

PCS VSG 50

2 1725kVA PCS SunTera

SOC

35

5

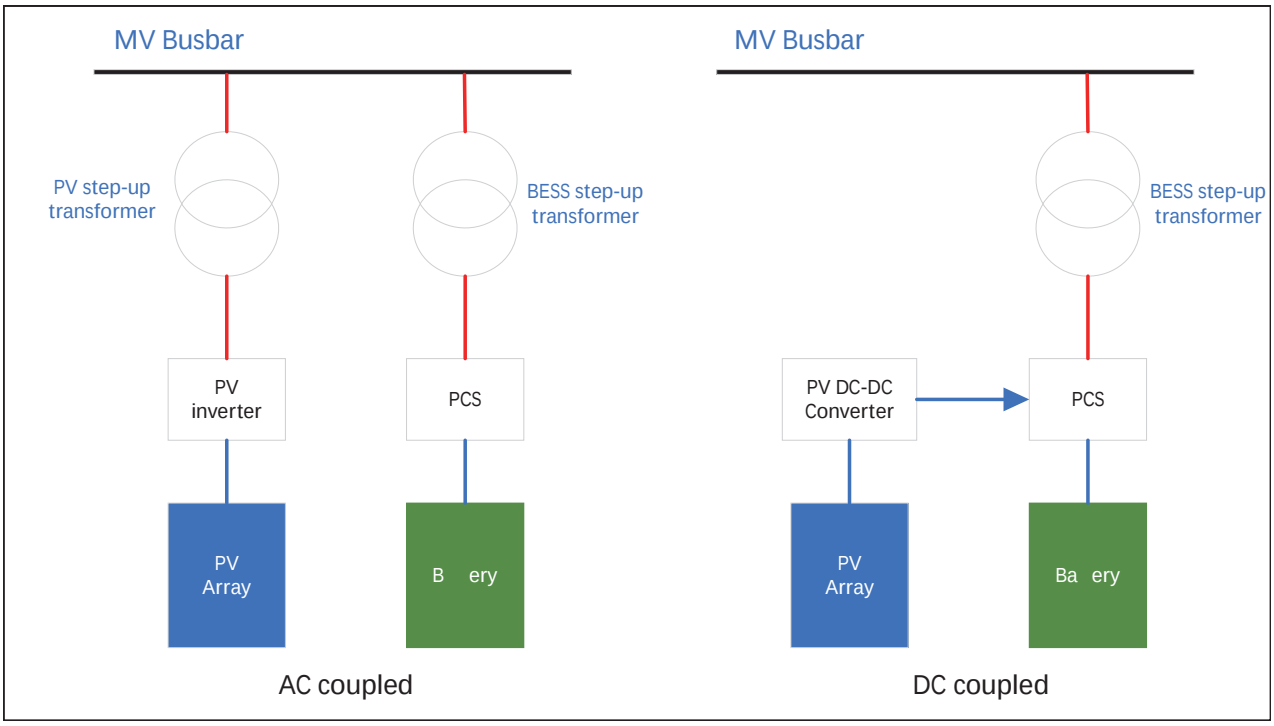

9. 9. VS

10.

*